

Sak

132 Kr Trafo Søkema med
avgrensingsledning

Dok.nr.	Dato	Dokumentets art	Merknader
1	25/7-82	Brev NVE - U.O.	
2		Kart-bilag til 1	
3		J-beretning, V&L	
4		Brev U.O. - M-D	



NORGES
VASSDRÅGS- OG ELEKTRISITETSVESEN
ENERGIDIREKTORATET

Vår ref.

Jnr. 3698 E-83
PA/NG

Vår dato

25 JULI 1983

Side

Deres ref.

Deres dato

Universitetets Oldsaksamling
Frederiksgt. 2

OSLO 1

OLDSAKSAMLINGEN	
J.nr. 001665	26 JUL 83
SAKSB. AEC	ARK.Nr.

BUSKERUD KRAFTVERKER


Buskerud Kraftverker har den 12.7.83 søkt om konsesjon og ekspropria-sjonstillatelse for 132 kV transformatorstasjon Sokna og 132 kV led-ningsavgrening Helgeåsen-Sokna.


./ . Vi sender 1 gjenpart av søknaden med bilag og ber om Deres uttalelse.

Gjenpart av uttalelsen bes sendt til Miljøverndepartementet, avdeling for naturvern og friluftsliv.


De tilsendte dokumenter bes returnert.

Etter fullmakt

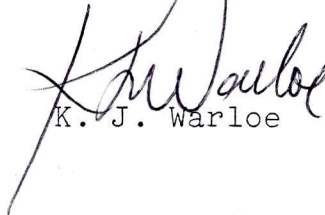
K. J. Warloe



P. Askilsrud

↓
AU

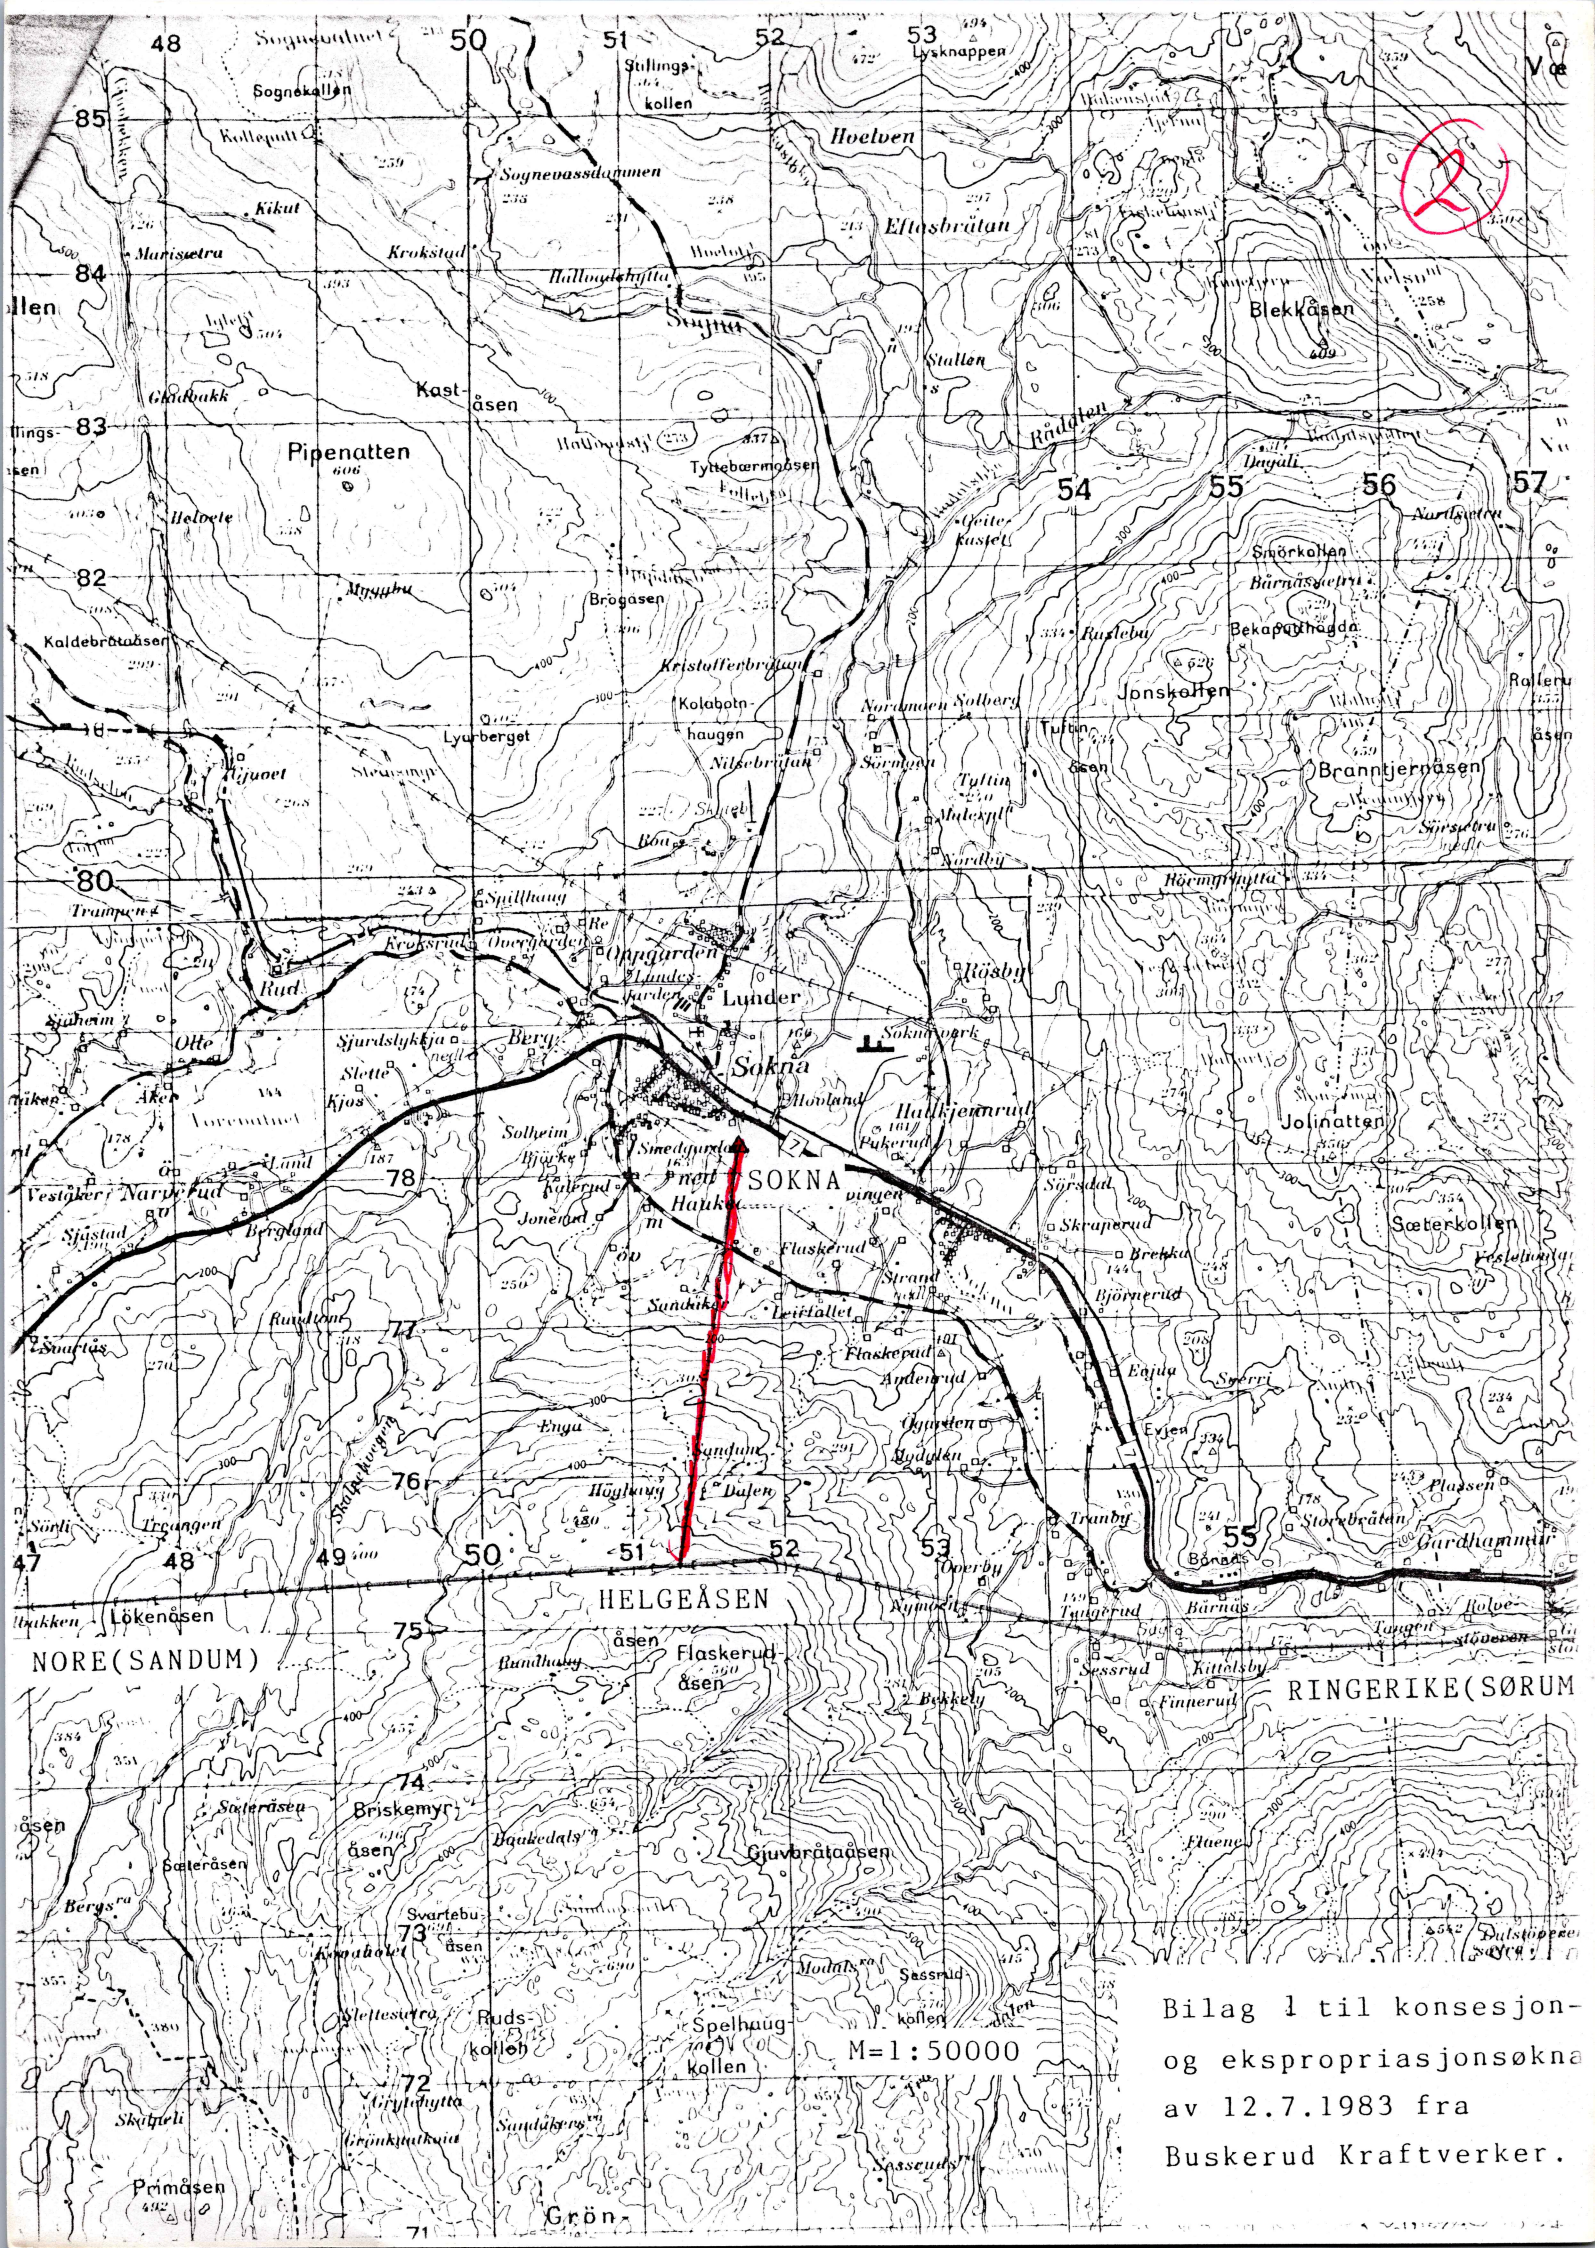

Bilag 1 til konsesjon- og ekspropriasjonsøknå av 12.7.1983 fra Buskerud Kraftverker.

M=1:50000



UNIVERSITETETS
OLDSAKSAMLING

FREDERIKS GATE 2
OSLO 1

Transformatorstasjon og avgreningsledning	
Helgeåsen, Sokna.	
Kommune Ringerike	Fylke Buskerud
Sogn Sokna	Prestegjeld Sokna
Eier/bruker, adr.	
Gjelder: Befaring	
Flyfoto	Kartref.
Innber./rapport/reg. ved: v/A.E.Christensen	Dato 1. august 1983

I brev av 25. juli 1983 meldte NVE at Buskerud Kraftverker har søkt om konsesjon for transformatorstasjon og avgrening i Sokna. Undertegnede var på befaring mandag 1. august, uten å finne fornminner i traséen eller på det området hvor transformatorstasjonen blir liggende.

Oslo, 8. august 1983

Arne Emil Christensen

UNIVERSITETET I OSLO

OLDSAKSAMLINGEN
VIKINGSKIPSHUSET

FREDERIKS GATE 2, OSLO 1
TELEFON (02) 41 63 00



UNIVERSITY MUSEUM OF
NATIONAL ANTIQUITIES
VIKING SHIP MUSEUM

FREDERIKS GATE 2, OSLO 1

EKSPEDISJONSTID FRA
KL. 12.00 TIL 15.45 (15.00)

OSLO, 5. august 1983.

Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen,
Energidirektoratet,
Postboks 5091, Maj.,
Oslo 3.

VÅR REF.: 1665/83 AEC/GI

DERES REF.:

Kopi

Konsesjonssøknad 132 KV transformatorstasjon, Sokna med
tilhørende avgreningsledning Helgeåsen, Sokna,
Deres brev av 25/7.1983, jnr. 3698 E/83 PA/NG.

Universitetets Oldsaksamling kjenner ikke til at det
finnes fortidsminner langs ledningstraséen og i det om-
råde der transformatorstasjonen skal legges. Vi har
derfor ingen innvendinger mot at planene utføres slik de
foreligger.

Vi må ta det forbehold at det kan finnes ukjente fortidsminner,
f.eks. graver uten synlig markering eller boplasser under flat
mark. Skulle noe slikt komme frem under anleggsarbeidene, må
disse straks stanses midlertidig og Universitetets Oldsak-
samling varsles.

Gjenpart av dette brev er sendt Miljøverndepartementet, av-
deling for Naturvern og Friluftsliv. De tilsendte saksdoku-
menter følger vedlagt.

Beste hilsen

Arne Emil Christensen
førstekonservator.

Kopi: Miljøverndepartementet.
Vedlegg.